




8.00x8.00 Metre 2.10 Ankraj Temel Planı




8,00x8,00 metre genişliğinde temel derinliği 1,25 metre derinliğinde olmalıdır.




Oluşturulan temele düz bir şekilde toprakla bağlantıyı kesmek amaçlı grobeton dökülmelidir.



Alt sıra donatılar projeye uygun şekilde uygulanır.
192 Adet Çelik Ø22L=8126 mm




Ankraj montajı TGM KULE VİNC ekibi tarafından yapılır.
Kullanıcı tarafından bakır kablo ve çubuktan topraklama yapılır.



Ek ilave donatılar projeye uygun şekilde alt sıra donatıların üzerine uygulanır.


32 Adet Çelik Ø18L=5140 mm





Sehpalar atılır ve üst donatılar projeye uygun şekilde uygulanır.

Not: Beton, ankrajın en üst seviyesinden 25 cm aşağıda olmalıdır.

192 Adet Çelik Ø22L=1490 mm (Sehpalar)
192 Adet Çelik Ø22L=8126 mm (Üst Donatılar)



Beton dökülür ve 7 gün sonra kule vinç kurulumuna hazırdır.

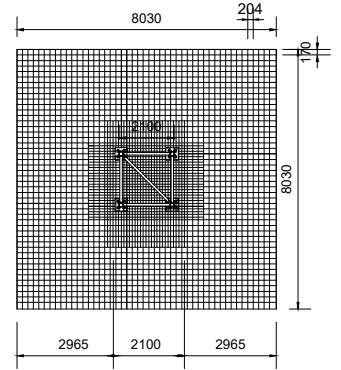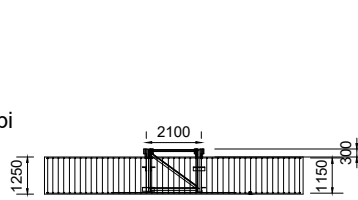

GENEL KULLANIM TALİMATLARI

1. Zemin kontrolü sağlanmalıdır. Herhangi bir şüphe durumunda yetkililer bilgilendirilmelidir.
2. Ankraj temeline 5 metreden daha kısa şev olamaz.
3. Ankraj temelinin 5 metre yakınında harfiyat ve kazı çalışması yapılamaz.
4. Kule vinç çevresinde korozyon ihtimali bulunmamalıdır.
5. Binada yapılacak yırtığın masta olan uzaklığı minimum 1 metre olmalıdır.
6. Ankraj temelinde su birikintisi olmamalıdır.

HACİM	ÖZGÜL AĞIRLIK	TEORİK AĞIRLIK	BOYUTLAR
80 m³	2,3 T/m³	184 T	mm

H.U.H. 63,4 - Maksimum Basınç 1,75 kg/cm²

Minimum Beton Kalitesi: R325 (RBK 300)

Çelik Kalitesi: B450C